


ZAŁ NR 2

Płaskownik FeZn 4x30mm wyprowadzony w czterech wskazanych punktach na wysokości 0,5m połączony metalicznie z otokiem uziemiającym. i z drugiej strony z zaciskiem probierczym w skrzynce pomiarowej zacisk probierczy połączyć ze zwodami poziomymi na krawędzi dachu kontenera

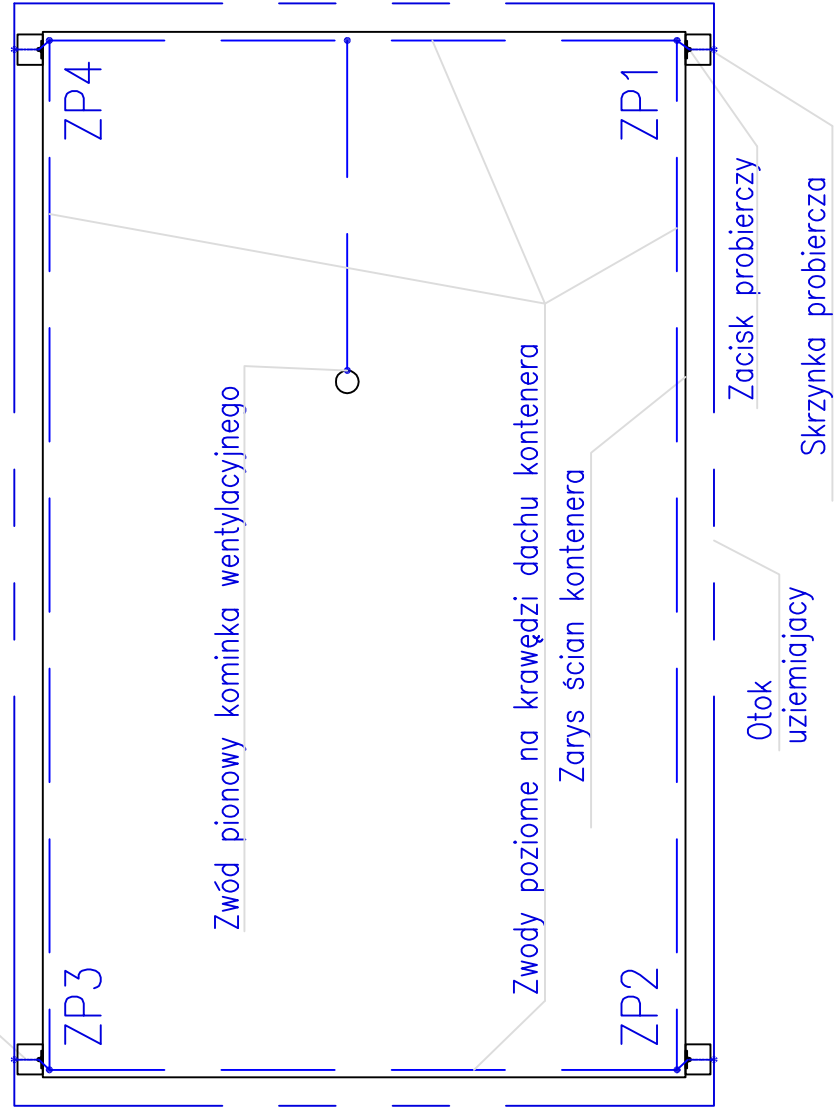

UWAGI:

1. W przypadku gdy pomiar oporności uziemienia będzie większy niż 10Om wykonać uziomy pograżalne w narożach otoku uziemiającego.