


UWAGA! PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ GRANICE STREFY  
POŻAROWEJ ORAZ STROPY NALEŻY USZCZELNIĆ DO KLASY  
ODPORNOŚCI PRZEGRODY.

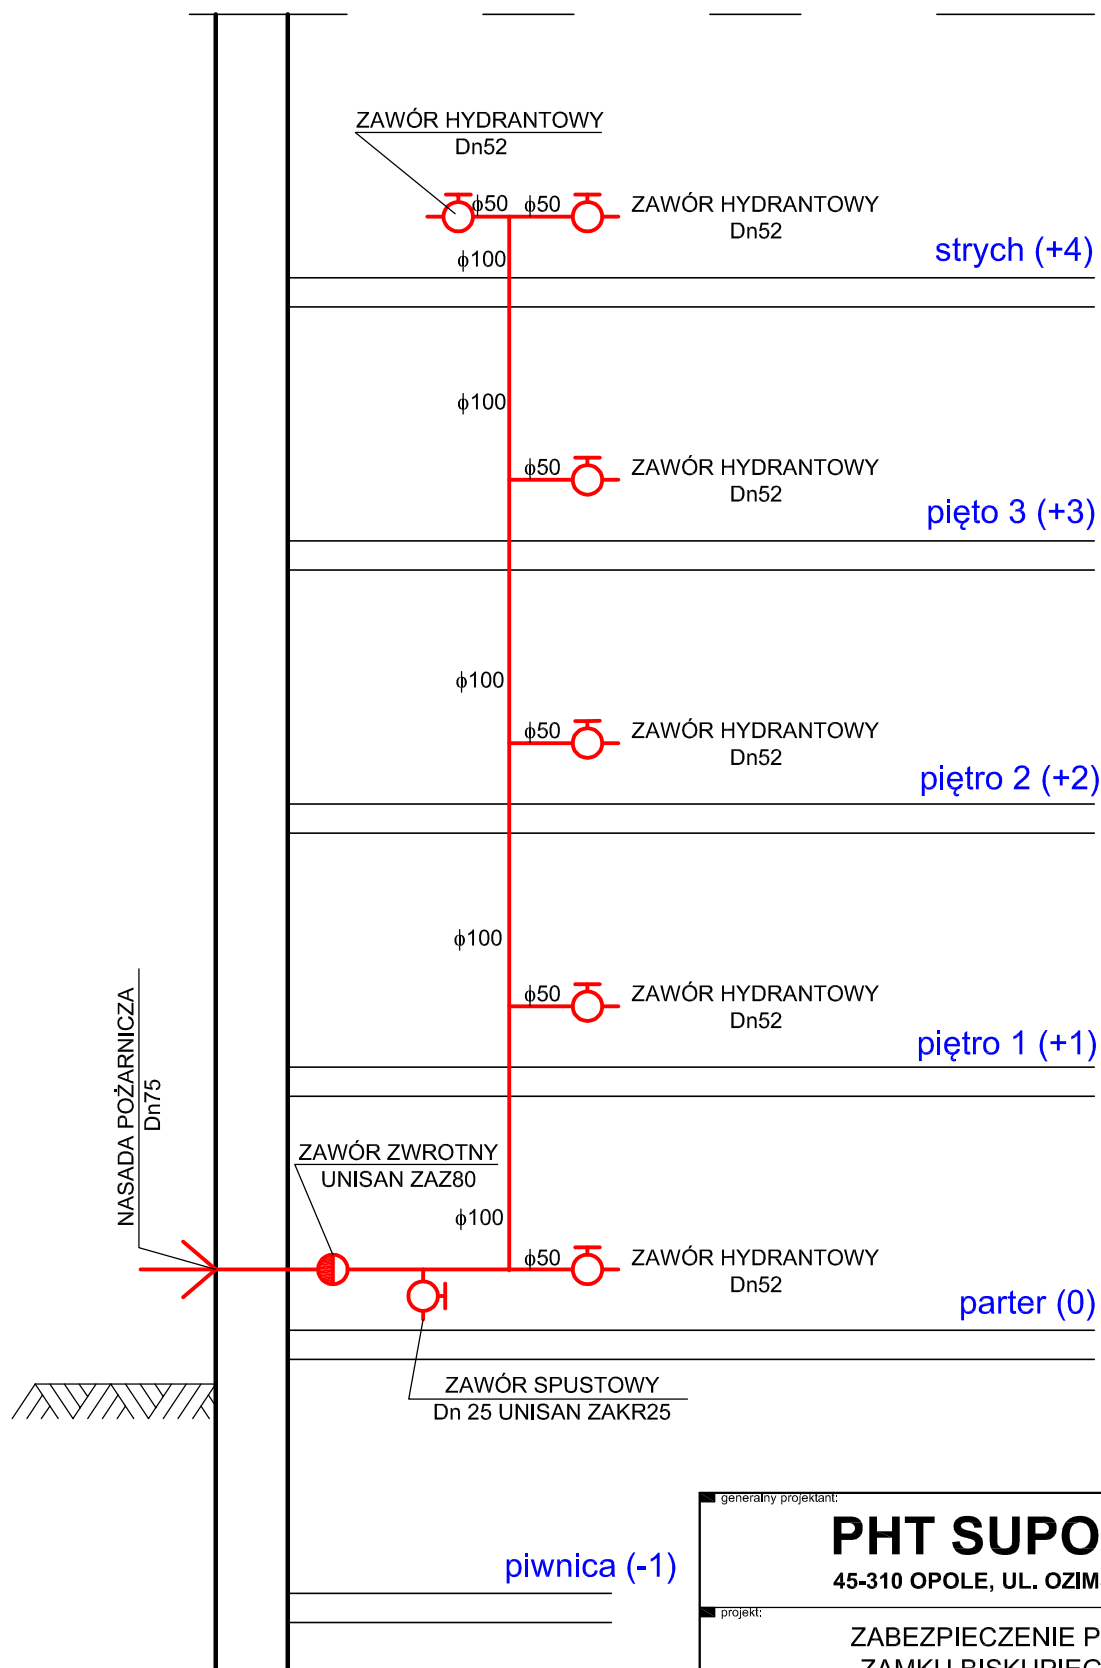

generalny projektant:				
<b>PHT SUPON SP. Z O.O.</b>				
<b>45-310 OPOLE, UL. OZIMSKA 182</b>				
projekt:				
<b>ZABEZPIECZENIE PRZECIWOPOŻAROWE ZAMKU BISKUPIEGO W OTMUCHOWIE</b>				
projektant:		nr uprawnień:		
mgr inż. Tomasz Kłóś		OPL0967/PWOS/13		
sprawdzający:		nr uprawnień:		
mgr inż. Tomasz Leja		28/01/OP		
opracował:		nr uprawnień:		
mgr inż. Mikołaj Poluszyński				
temat rysunku:				
<b>PROFIL INSTALACJI SUCHEGO PIONU</b>				
branża:	data:	stadium:	skala:	numer rysunku:
SANITARNA	KWIECIEŃ 2017	PROJEKT BUDOWLANY		S-4