


RZUT PODDASZA II
SKALA 1:100

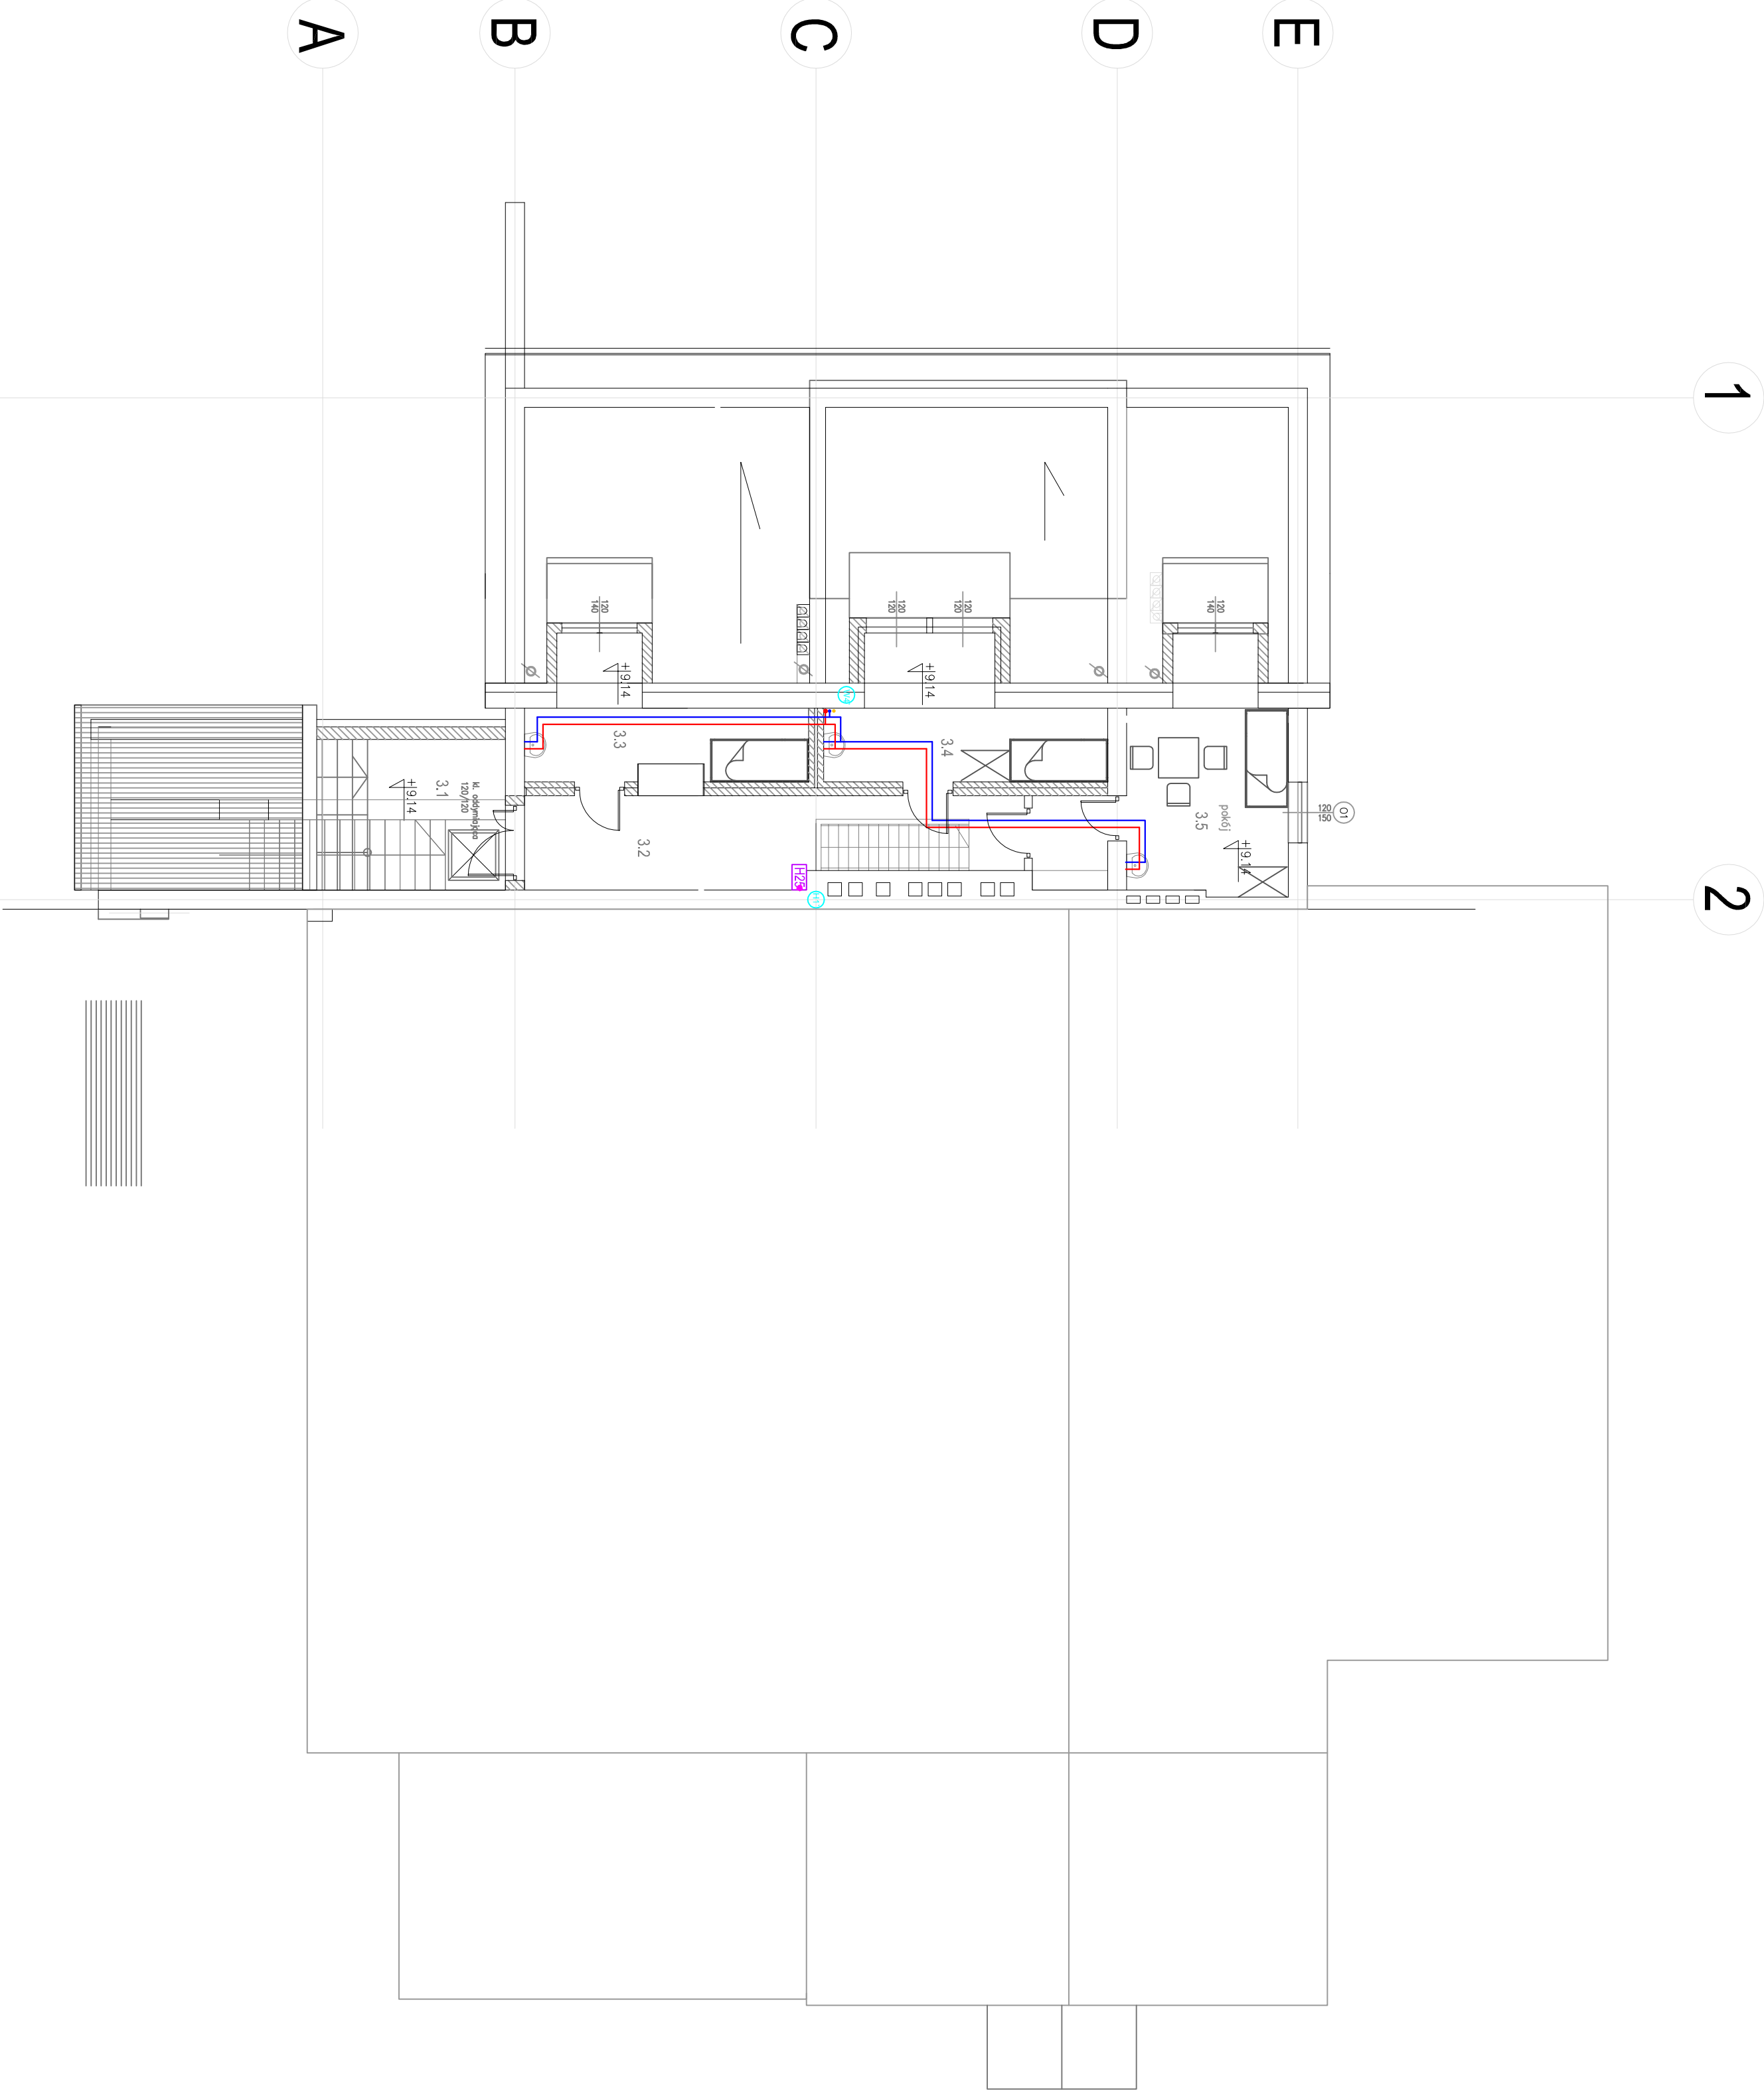

OZNACZENIA:
K - piony kanalizacji sanitarnej
W - piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
H - pion instalacji hydraulicznej
WD - wodociąg główny, sprzężony typu MNW/JS 50/2,5
ZA - zawór antyskażeniowy typu FA DN50
ZE - zawór pożarowy, elektromagnetyczny typu EVZ205 NC DN40

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA CYRKULACJI
- INSTALACJA HYDRANTOWA

PODEJŚCIA DO POSZCZEGÓLNYCH
PUNKTÓW CZERPALNYCH:

- BATERIA UMYWALKOWA-16/2,2
- ZAWÓR CZERPALNY(SPŁUCZKA)-16/2,2
- BATERIA PRYSZNICA,WANNA-16/2,2
- BATERIA ZLEWOZNIWAKA-16/2,2
- ZAWÓR CZERPALNY(PISUAR,PRALKA)-20/2,8

UWAGI I ZALECENIA:

- 1.ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ,CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROPONUJE SIĘ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-X/COAL/PE PROWADZONYCH W BRUZZACH SCIENNYCH LUB PODDODZE O ŚREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.
2. GŁÓWNE POZIOME INSTALACJI PROWADZIC POD STROPEM PIWNIC
3. INSTALACJE HYDRANTOWA, WYKONAĆ Z RUR STAŁOWYCH OBUSTRONNIE OCYNKOWANYCH.
3. KOMPENSACJĘ WYDŁUŻEN TERMICZNYCH PRZEWODÓW C.W.U. I CYRKULACJI WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW RUR.

"A.L.TOMCZEK"		S-13
biuro projektowe architektury i urbanistyki		
48-300NYS, ul. Wojska Polskiego 23a tel. 774332966		SKALA 1:100
Zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i nadbudowa budynku szkolenowo - wypoczynkowego.		
Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. Samowice, gm. Otmuchów dz. nr 54/5		
RZUT PODDASZA II – INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI		
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Wyszynski	UMOWA
SPRAWDZAJĄCY	inż. Józef Lis	FAZA
OPRACOWAŁ	inż. Zbigniew Wyszynski	P.B.
DATA: 04.2012		