


* Urządzenia przystosowane do oplombowania


Pp = 90 kW
In = 160A

Szybkie wyłączenie zasilania

Układ TNC-S

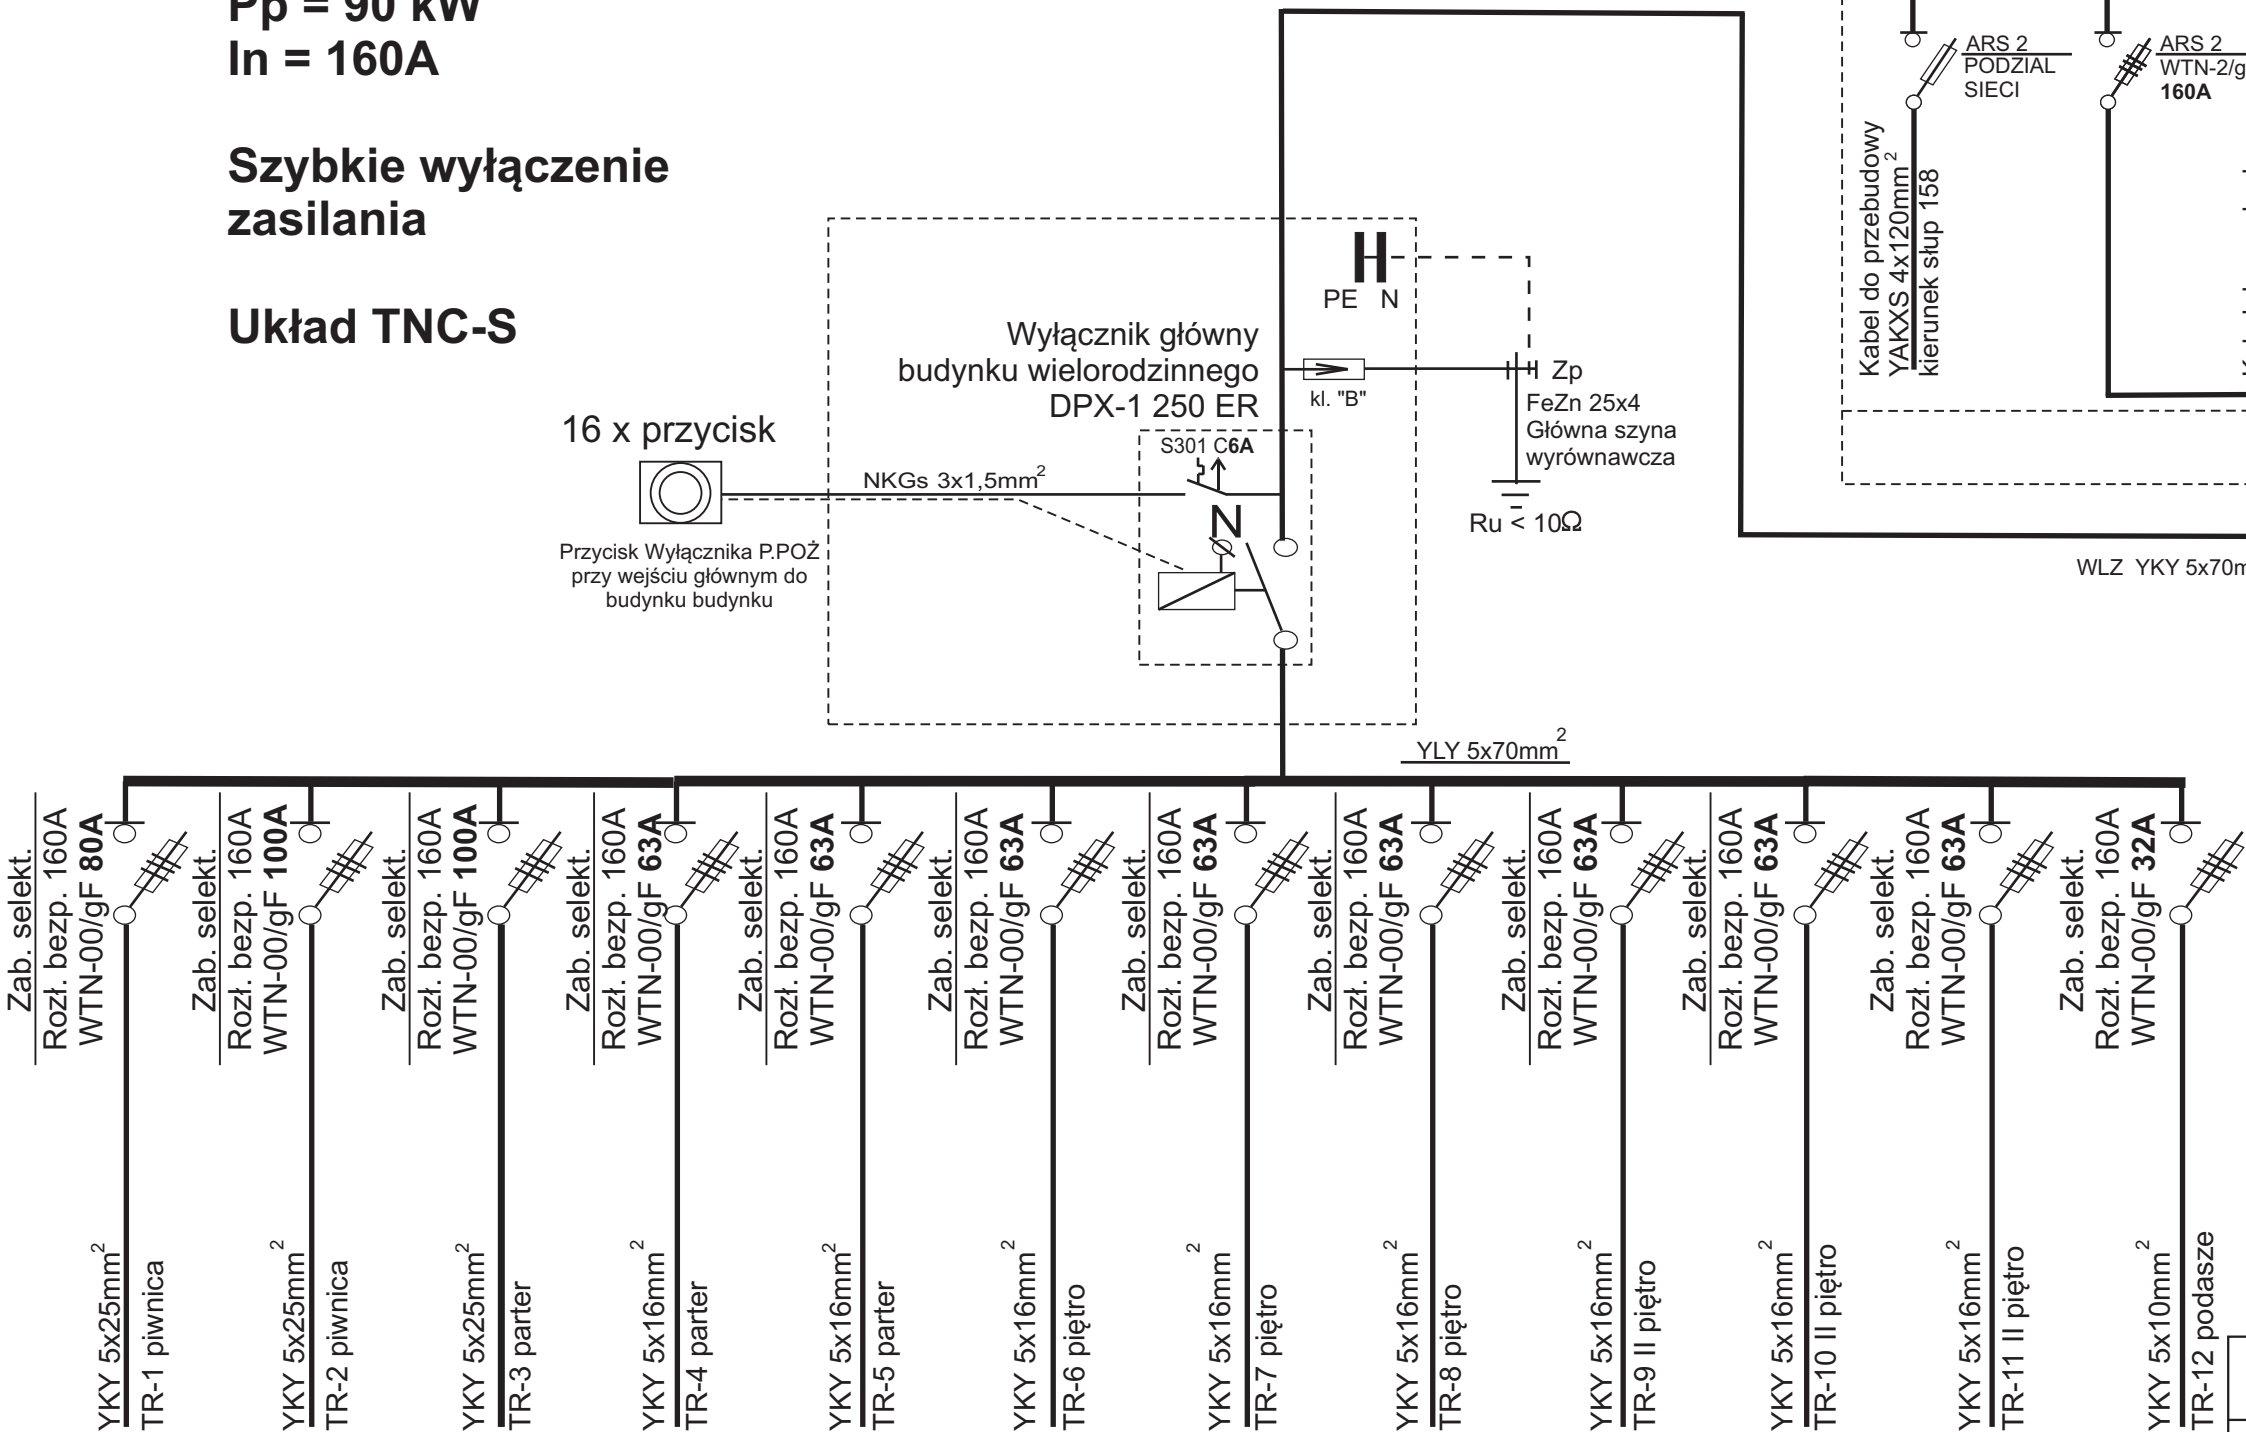

ZK-450 do przebudowy na ZK3-1PP i wyniesienia na granice działki
UWAGA: przebudowa ist ZK i kabli wg. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

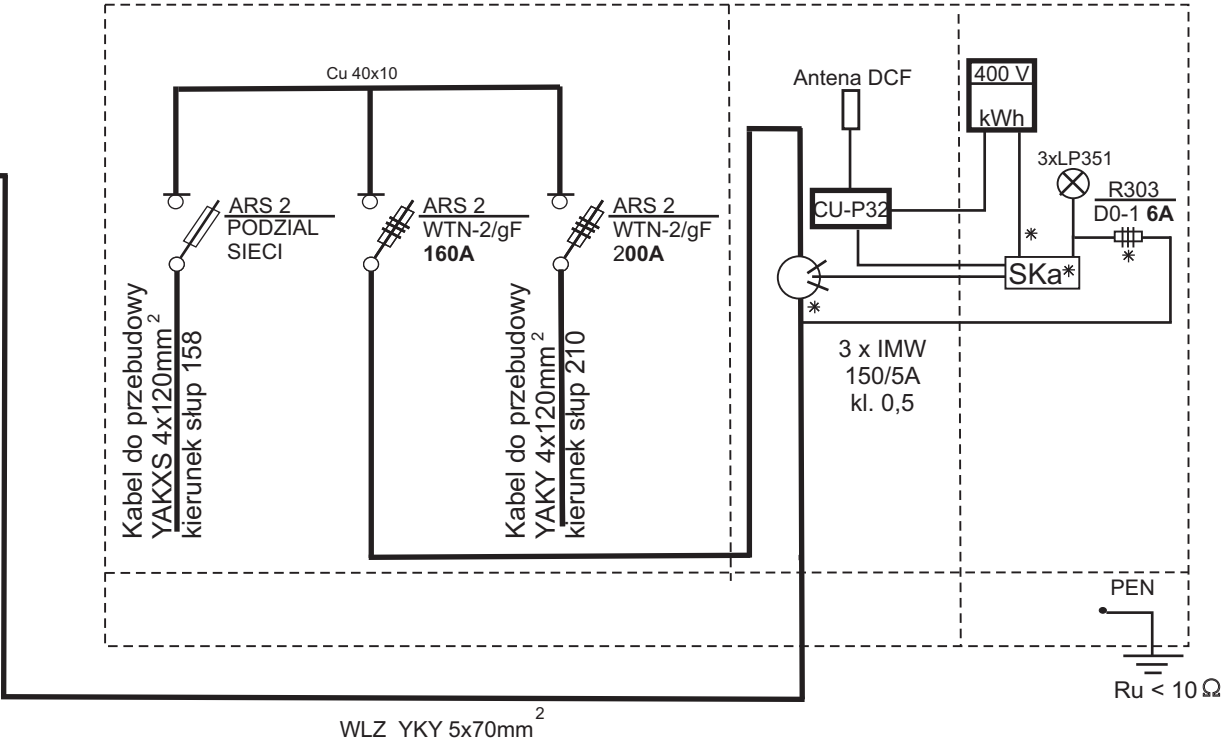

“A.J.TOMICZEK” autorska pracownia architektury i urbanistyki		E2
48-300 NYSA, ul.Boh.Warszawy 24B/4, tel.(077)4355654		
Projekt budowlany - zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoleniowo - wypożyczkowego		
Dom Pomocy Społecznej Dla Osób w Podeszłym Wieku Sarnowice, gm. Otmuchów dz.nr 54/5		UMOWA
		FAZA
		DATA 04.2012
TEMAT	Schemat ideowy zasilania RG	nr uprawnień
AUTOR	mgr inż. Jan Pińczak	upr. nr 230/70
SPRAWDZAJĄCY	inż. Zdzisław Zaremba	upr. nr 105/85/Op
ASYSTENT	mgr inż. Sylwester Łączyna	