


Maszynownia dźwigu i alternatora  
- pomieszczenie odc. szp. o powierzchni ok. 4 m.  
i wysokości min. 2,0 m  
Kabina przystosowana dla osób niepełnosprawnych  
Wymiary kabiny i drzwi zgodnie z PN-EN 81-70

RZUT PARTERU SKALA 1:100

UWAGA:  
Wszystkie roboty  
budowlano-montażowe, a  
także odbiór robót,  
należy wykonać zgodnie z  
warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru robót  
budowlano-montażowych  
wydanych przez MGPiB.

- UWAGA:
- PRACE WYBURZENIOWE  
PROWADZIĆ PRZECZ ODWIERCANIE I  
WYCINANIE FRAGMENTÓW ŚCIANY  
ISTNIEJĄCEJ W SPOSOB  
ZABEZPIECZAJĄCY ISTNIEJĄCE ŚCIANY  
PRZED ROZLUŻNIENIEM CEGIEŁ I  
NARUSZENIEM WARSTW ZAPRAWY I GRUZ  
POWSTAJĄCY W TRAKCIE PROWADZENIA  
PRAC ROZBIÓRKOWYCH NALEŻY  
USUWAĆ NA BIEŻĄCO.
  - PODŁOGI  
WSTYKIE PODANE WYMIARY NALEŻY  
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  - DLA NOWEJ STOLARKI  
DRZWIOWEJ I OKIENNEJ  
WYMIARY POBRAĆ PO WYKONANIU  
OTWORÓW

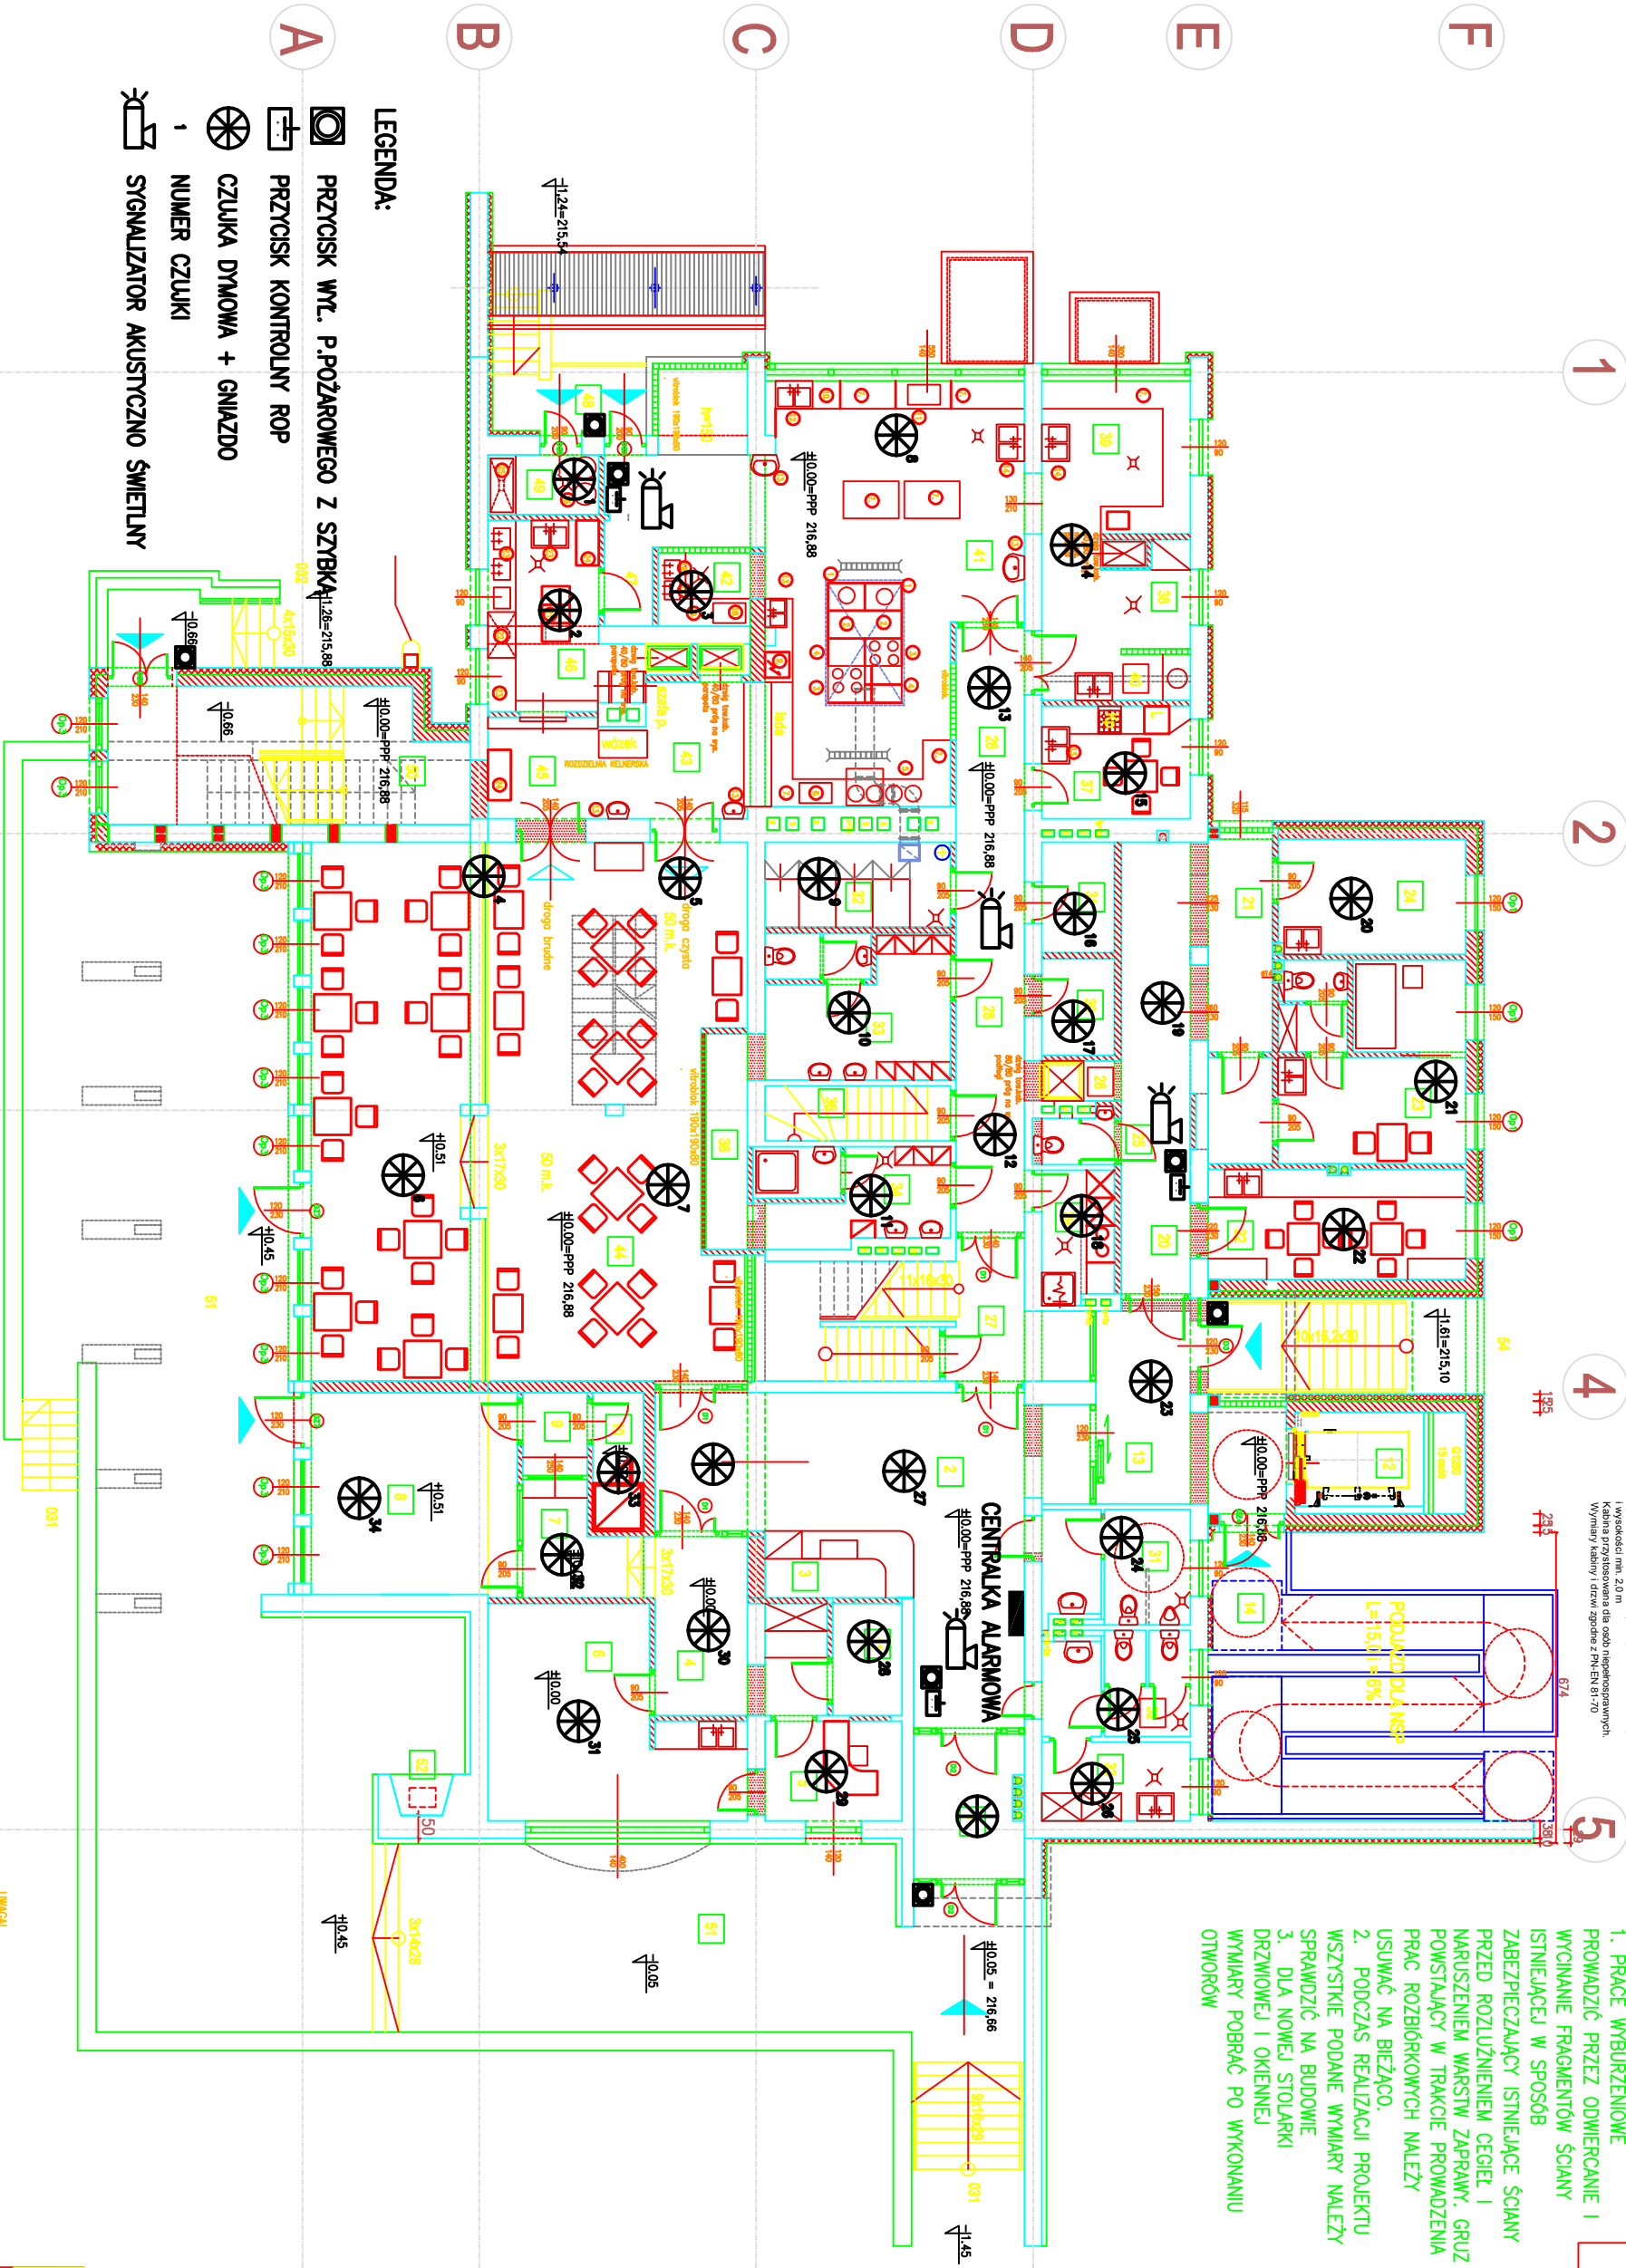

ROZKŁAD MATERIAŁU WYKONANIA I ZAMÓWIENIA			
№	Opis	Jednostka	Ilość
1	Prace wyburzeniowe	m³	100
2	Prace montażowe	m³	200
3	Prace malarskie	m²	500
4	Prace elektryczne	m	100
5	Prace hydrauliczne	m	50
6	Prace sanitacyjne	m	20
7	Prace ziemne	m³	10
8	Prace ogrodnicze	m²	5
9	Prace transportowe	m³	10
10	Prace magazynowe	m³	5
11	Prace magazynowe	m³	5
12	Prace magazynowe	m³	5
13	Prace magazynowe	m³	5
14	Prace magazynowe	m³	5
15	Prace magazynowe	m³	5
16	Prace magazynowe	m³	5
17	Prace magazynowe	m³	5
18	Prace magazynowe	m³	5
19	Prace magazynowe	m³	5
20	Prace magazynowe	m³	5
21	Prace magazynowe	m³	5
22	Prace magazynowe	m³	5
23	Prace magazynowe	m³	5
24	Prace magazynowe	m³	5
25	Prace magazynowe	m³	5

- LEGENDA:
- PRZYCIŚK WŁ. P.POŻAROWEGO Z SZYBKĄ
  - PRZYCIŚK KONTROLNY ROP
  - CZUŁKA DYMOWA + GŁOZDO
  - NUMER CZUŁKI
  - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO ŚWIETLNY

48-300W5A, odc. Wojko Połatego 230, tel. 774332966

dr.sing

ŻALOWNICZE

E 41

otwórka procepcja architektury i urbanistyki

dr.sing

Zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i nadbudowa budynku szpitalnego - wycożynowego.

Don Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, Sanowice, gm. Otrunów dz. nr 54/5

instytucja p.pozrowo SAP

mgr inż. Jan Płaczek

PROJEKTANT

mgr inż. Jan Płaczek

SPRAWDZAJĄCY

inż. Zdzisław Zaremba

ASYSTENT

mgr inż. Sylwester Łęczyński

UWAGA

PRZECZ REALIZACJI PROJEKTU WZSTYPIĆ PROJEKT WYMIARY NALŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ELEMENTY BUDYNKU DO WYBURZENIA

ZAKUROWANE OTWORY W ŚCIANACH

ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA