


RZUT PRZYZIEMIA

ZAŁ NR 1

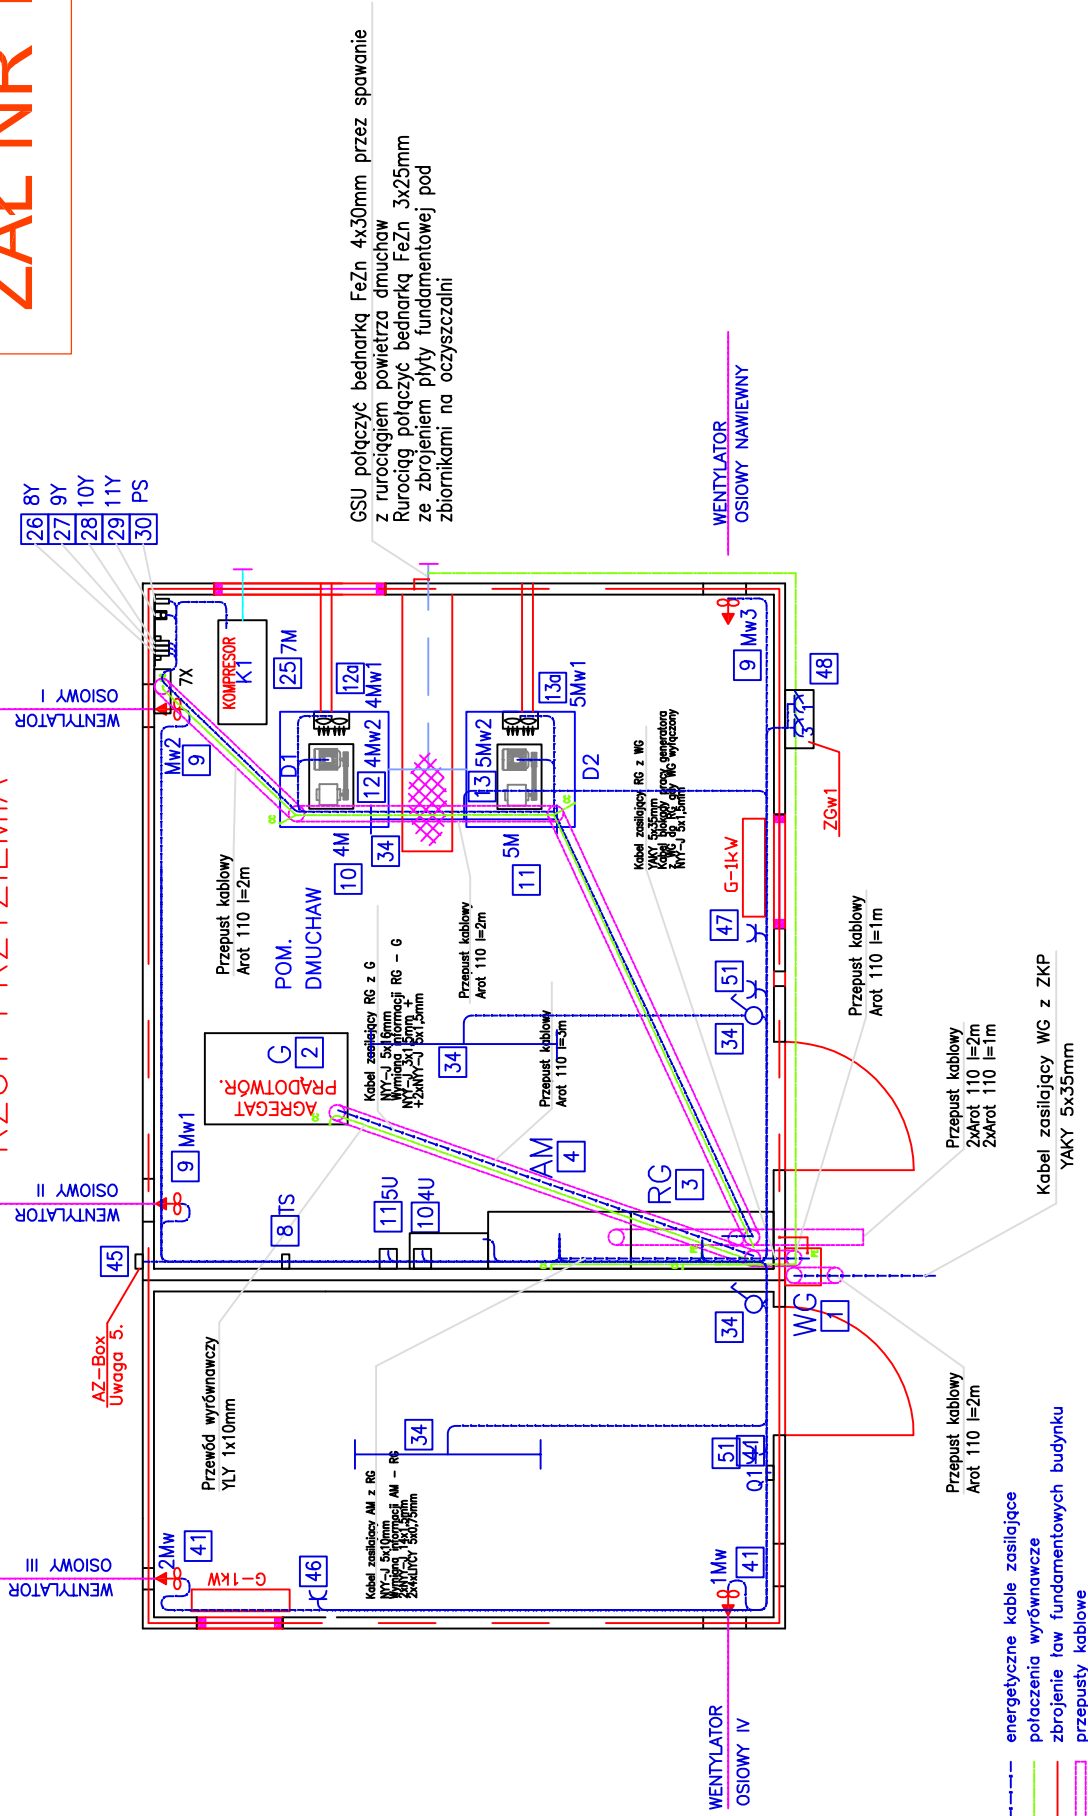

GSU połączyć bednarką FeZn 4x30mm przez spawanie z rurociągiem powietrza dmuchaw Rurociąg połączyć bednarką FeZn 3x25mm ze zbrojeniem płyty fundamentowej pod zbiornikami na oczyszczalni

WENTYLATOR OSIOWY NAWIEWNY

AZ-Box
Uwaga 5.

Przewód wyrównawczy
YLY 1x10mm

Kabel zasilający AM z RG
NY-J 5x10mm
NY-J 5x10mm
2xNY-J 5x10mm
2xNY-J 5x10mm

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m

Przepust kablowy
Arot 110 l=2m